Восстановленный подлинник №1.

5БК.520.820 СБ

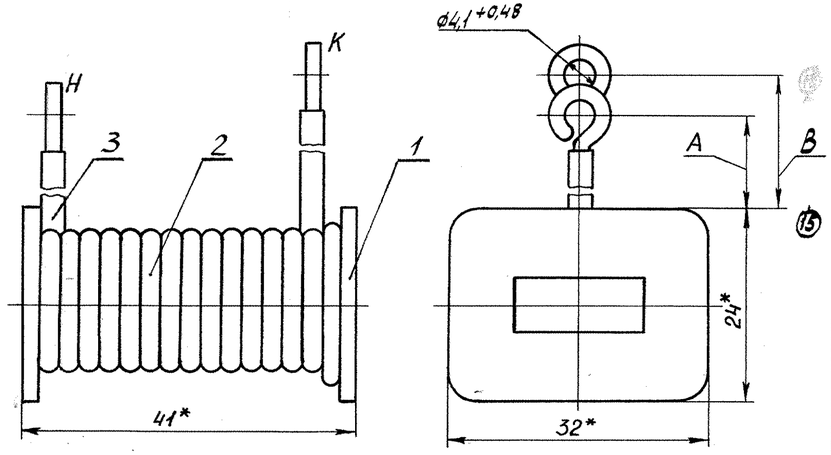

Таблица 1 (3)

Обозначение	Число витков	Размер, мм В	Размер, мм А	Длина поз.3, мм на выводе К	Длина поз.3, мм на выводе Н	In	Масса, г
5БК.520.820	75	75+5		70±2		2,5А	56,4 (14)
-01							68,6
-02	25	55+5		50±2		10А	61,3
-03							63,5
-04	15	70+5		65±2		16А	49,36
-05							
-06	8						33,3
-07							35,6
-08	3	55+5	45+5	50±2	40±2		27,5
-09							
-10	2						23,5
-11							
-12	1	50+5		45±2			19,5 (13)
-13							
-14	10	10+5		65±2			39,2
-15							
-20	75	85+5		80±2		2,5А	67,4
-21							
-22	25	65+5		60±2		10А	62,4
-23							
-24	15	80+5	50+5	75±2	45±2	16А	50,4
-25							
-26	8	65+5		60±2			33,3
-27							
-28	3						27,2
-29							

Продолжение таблицы 1 (15)

Обозначение	Число витков	Размер, мм В	Размер, мм А	Длина поз.3, мм на выводе К	Длина поз.3, мм на выводе Н	In	Масса, г
5БК.520.820-30	2	65+5	50+5	60±2	45±2	16А	23,6
-31							(13)
-32	1	60+5		55±2			19,6
-33							
-34	10	80+5		75±2			40,4
-35							

10. Материал-заменитель провода ПЭТВ-2 - провод ПЭИ2-155 ТУ БУ 400052314.014-2006. (16)

4а. Допускается для исполнения 5БК.520.820 начальный вывод крепить проводом намотки, при этом шатание этого вывода не допускается. (10)

1.*Размеры для справок.

2. Намотка правая, слоевая.

3. Отклонения по числу витков недопустимы.

4. Начальный и конечный выводы крепить шнуром (лентой) поз.4.

~~Допускается~~ Конечный вывод крепить узлом не обратной стороны. (9)

5. Обмотка не должна иметь короткозамкнутых витков.

6. На фланце каркаса со стороны длинного вывода бакелито-алюминиевой краской ~~по ОБК.909.001~~ маркировать обозначение катушки и значение номинального тока по данным таблицы шрифтом Пр4 ГОСТ 26.020-80. (17)

~~7. Катушку климатического исполнения УХЛ4 покрыть лаком ФЛ-582 ТУ 6-10-1236-77.~~ (12)

8. Катушку климатического исполнения 04 пропитать лаком ~~ГФ-95 ГОСТ 8018-70~~. МЛ-92 ГОСТ 15865-70.

9. Концы выводов катушек исполнения 04 лудить припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76. Пров Кр3 (11)

14	БКЖИ 1014-06 Изм		24.04.06
13	БКЖИ 839/РЗ-04 Изм		29.11.04
12	БКЖИ 696/РЗ-04 Стд		29.04.04
11	БКЖИ 312/РЗ-04 Стд		16.06.04
10	БКЖИ 106/РЗ-98 Стд		12.06.98
9	БКЖИ 529/РЗ-93 Стд		24.11.93
8	БКЖИ 963/РЗ-87 (Подл.)		5.01.87

Тип: РТ-40

5БК.520.820СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шохин	(Подп.)	4.11.76
Провер.				
Т. контр.		Румянцев	(Подп.)	4.11.76
Нач. КБ		Соколов	(Подп.)	10.11.76
Н. контр.		Ижедерова	(Подп.)	19.11.76
Утв.		Эдельштейн	(Подп.)	12.11.76

Катушка
Сборочный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
А		см. табл 2:1
Лист		Листов

17-БКЖИ 1729-2015 Копир 27.11.15
16-БКЖИ 1107-2011 Изм 11.09.11
15-БКЖИ 1358-08 Изм 11.07.06

Копировал: Карпов Формат: А4х3

Восстановлен с подлинника. Верно: Шохин 5.08.87

Справочный № | Первая применяемость

Инв. № подл. 49.7689 | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата 8.05.06