



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СТАНКА ДЛЯ ТОРОИДАЛЬНОЙ НАМОТКИ

- 1 Фамилия, имя, отчество
- 2 Наименование компании
- 3 Код города и телефон
- 4 Указать наличие межслоевой и межмоточной изоляции, размеры изоляции (ширина, толщина, материал ленты)
- 5 Указать марку провода
- 6 Указать количество одновременно наматываемых проводов
- 7 Заполните таблицу согласно рисункам. Размеры указывать без учета окончательной изоляции.

МОРОЗОВ А.А.  
ПАО «НПО «АЛМАЗ»  
+7(495)258-08-45 ДОБ. 10-48  
КАБЕЛЬНАЯ БУМАГА К-080 Н750 ГОСТ 23436-83  
(750 ММ, 080 МКМ)

ЛЭТЛО-20,0Х2 ; ПЭТВ-2 1.800  
2 ; 1

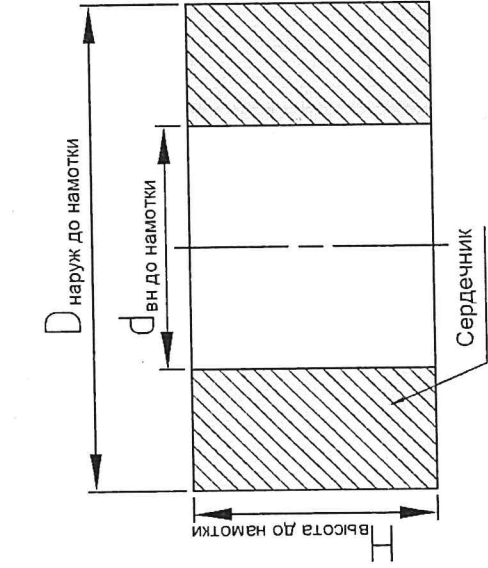


Рисунок 1. Сердечник до намотки

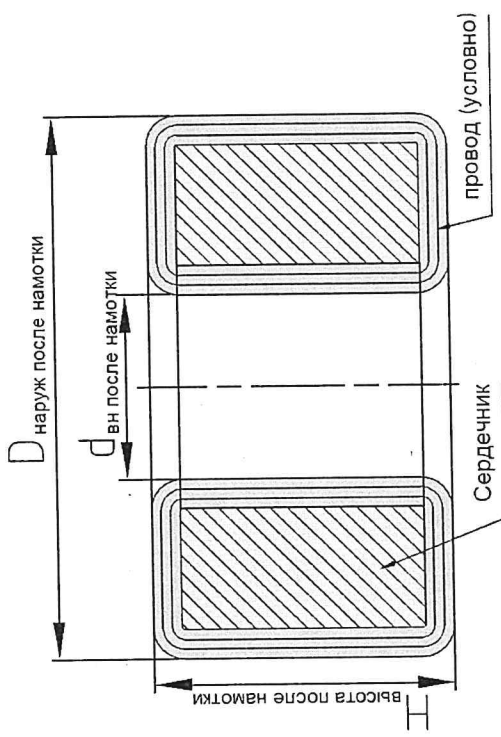


Рисунок 2. Сердечник после намотки

Сердечник №1	Вес, кг (если известно) 5,14 кг								
d <sub>вн</sub> до нам	D <sub>нар</sub> до нам	H <sub>до</sub> нам	d <sub>вн</sub> после нам	D <sub>нар</sub> после нам	h <sub>после</sub> нам	d провода	Кол-во витков	L провода, мм	Кол-во проводов
106М Ø64	Ø100	50 <sup>+0,62</sup>	Ø46±3	Ø118 <sup>+6,2</sup>	70 <sup>+6,2</sup>	7,5	6	6000	2

