

ФСКЕ.436237.013.09.20 СБ

Перв. примен.

Спроб. N

Подп. и дата

Инв. N докл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

5  
6  
7  
8


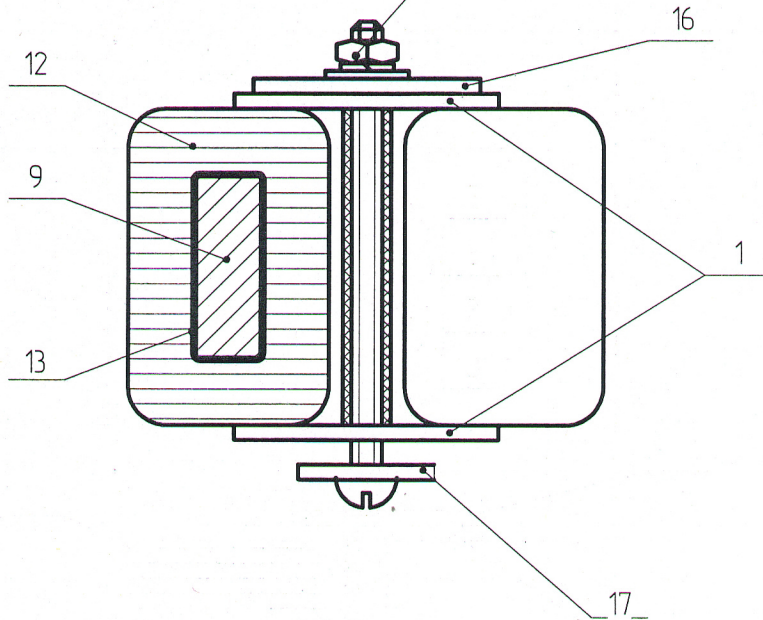


Схема дросселя

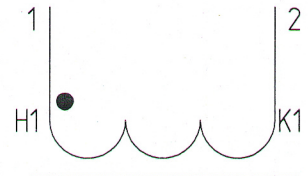

Номер обмотки	Номер выводов	Марка провода обмотки	Длина проводов	Выводы	Кол-во витков в обмотке	Изоляция сердечника
I	1-2	ПЭТВ 0,67	5x6000мм	Провод обмотки l=100мм	80	Лакоткань ЛШИ-105- -0,15 2 слоя

1 Сердечник: кольцо KS226 - 125

2 Внешние витки закрепить бандажом из ниток поз.14.

3 На винт поз. 8 надеть трубку поз. 15

ФСКЕ.436237.013.09.20 СБ

Дроссель ККМ L1

Сборочный чертёж

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист	Листов	1

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Обухов			20.03.18
Пров.	Варанов			20.03.18
Т.контр.	Резепов			20.03.18
Н.контр.	Власов			20.03.18
Утв.	Даянов			20.03.18