

ТИЦВ.671111.019СБ

Перв. примен.  
ТИЦВ.671111.019

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



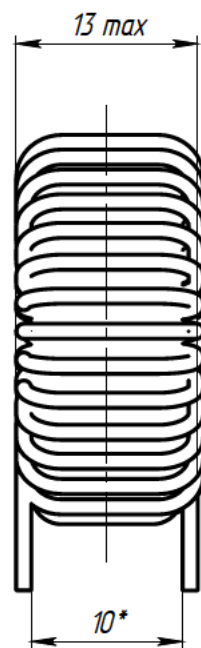


Схема обмоток

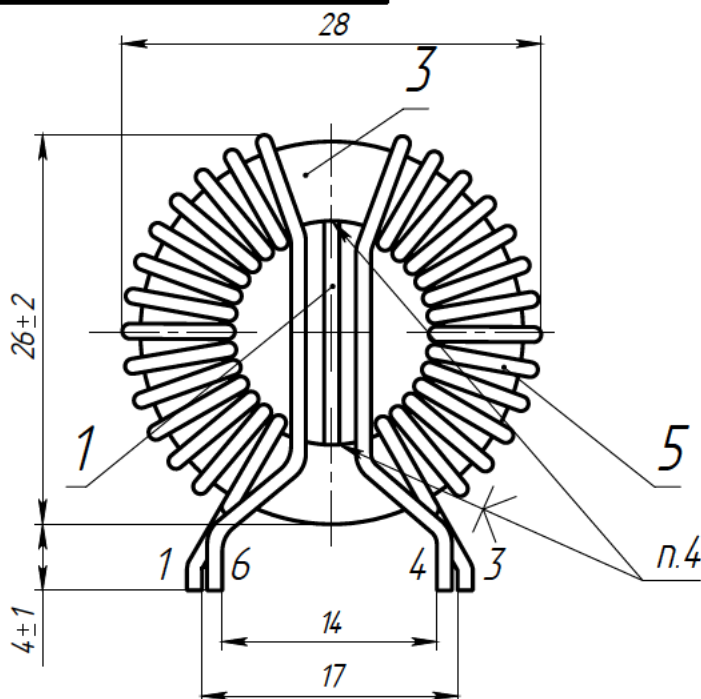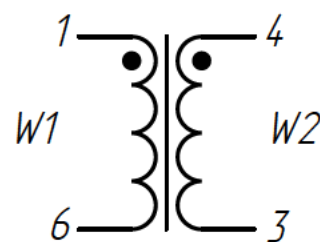

1 \*Размер для справок.

2 Число витков обмоток W1 и W2 - 18. Намотку вести в один слой виток к витку.

3 В центре сердечника поз. 3 между обмотками вклеить изолятор поз. 1.

4 Клей ВК-9 ТЧ 1-595-1-82-2009 или аналогичный.

5 Выполнить проверку электрических параметров согласно ТИЦВ.436237.001-01И1.

6 Остальные технические требования по ОСТ 92 98-82.

ТИЦВ.671111.019СБ

Фильтр ЭМИ  
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
0		2:1
Лист	Листов	1