

8314

ОВК

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Спр. инв.№	Перв. применен.
041639	Арх. 05.10.12				ФАДИ.685432.023СБ	ФАДИ.685432.023

ФАДИ.685432.023СБ


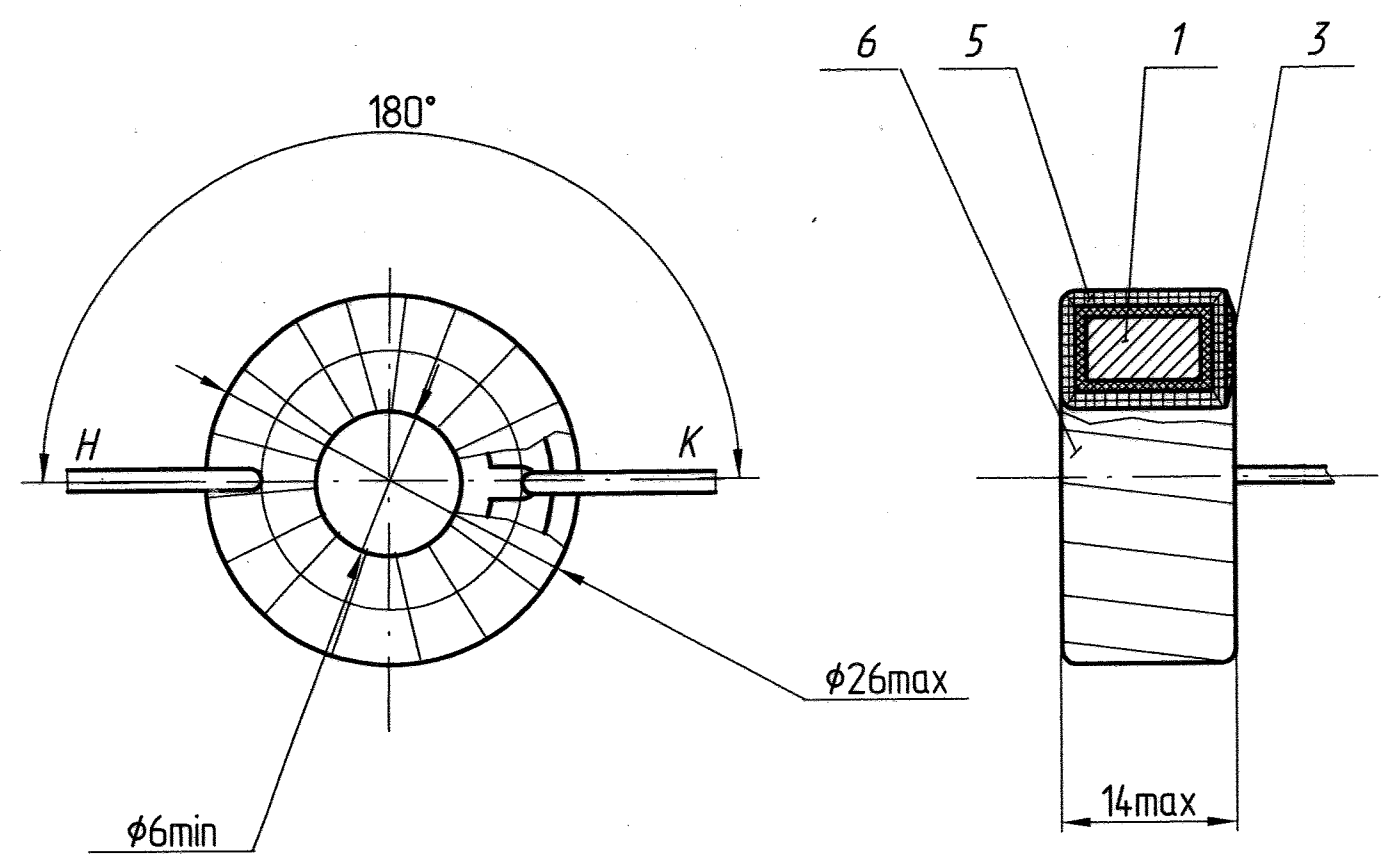


Схема обмоток

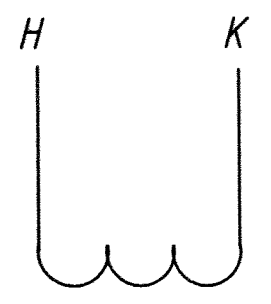

1. Размеры для справок.
2. Обмотку Н-К намотать шестнадцатью скрученными проводами поз.5. Число витков - 20.
3. Выводы обмотки производить собственным проводом.
4. Выводы обмотки закрепить в прокладке поз.3, пропустив их через отверстия с шагом, соответствующим данному чертежу.
5. Катушку изолировать пленкой поз.6 с перекрытием в 1/2 ширины.
6. Длина выводов от места выхода из катушки - (50±5)мм.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

1	-	ФАДИ.23288	Арх	20.12.12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Володькина	Арх	Арх	02.10.12
Пров.	Володькина	Арх	Арх	02.10.12
Т.контр.	Арх	Арх	Арх	04.10.12
Н.контр.	Носкова	Арх	Арх	03.10.12
Утв.	Кудряшев	Арх	Арх	04.10.12

ФАДИ.685432.023СБ			
Сердечник с катушкой Сборочный чертеж		Литера	Масса
			0,02
		Масштаб	2:1
		Лист	Листов 1
		ОРСТ	

Копировал: Крюкова

Формат А3