
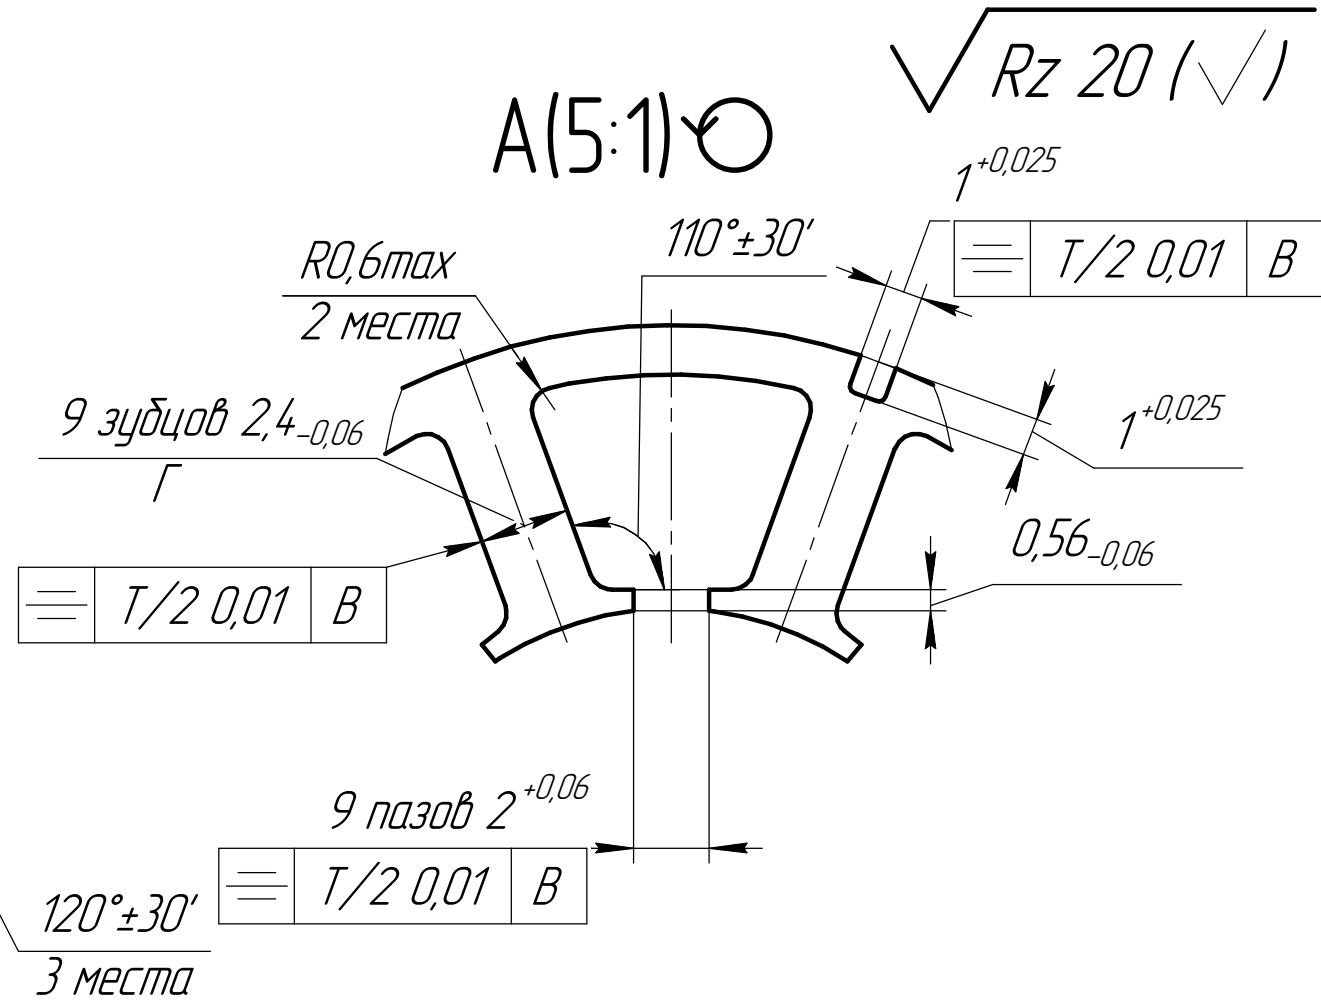


Перв. примен.	АПТ5М1.200.121-01
Справ. №	
Подп. и дата	
Инд. № дучл.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

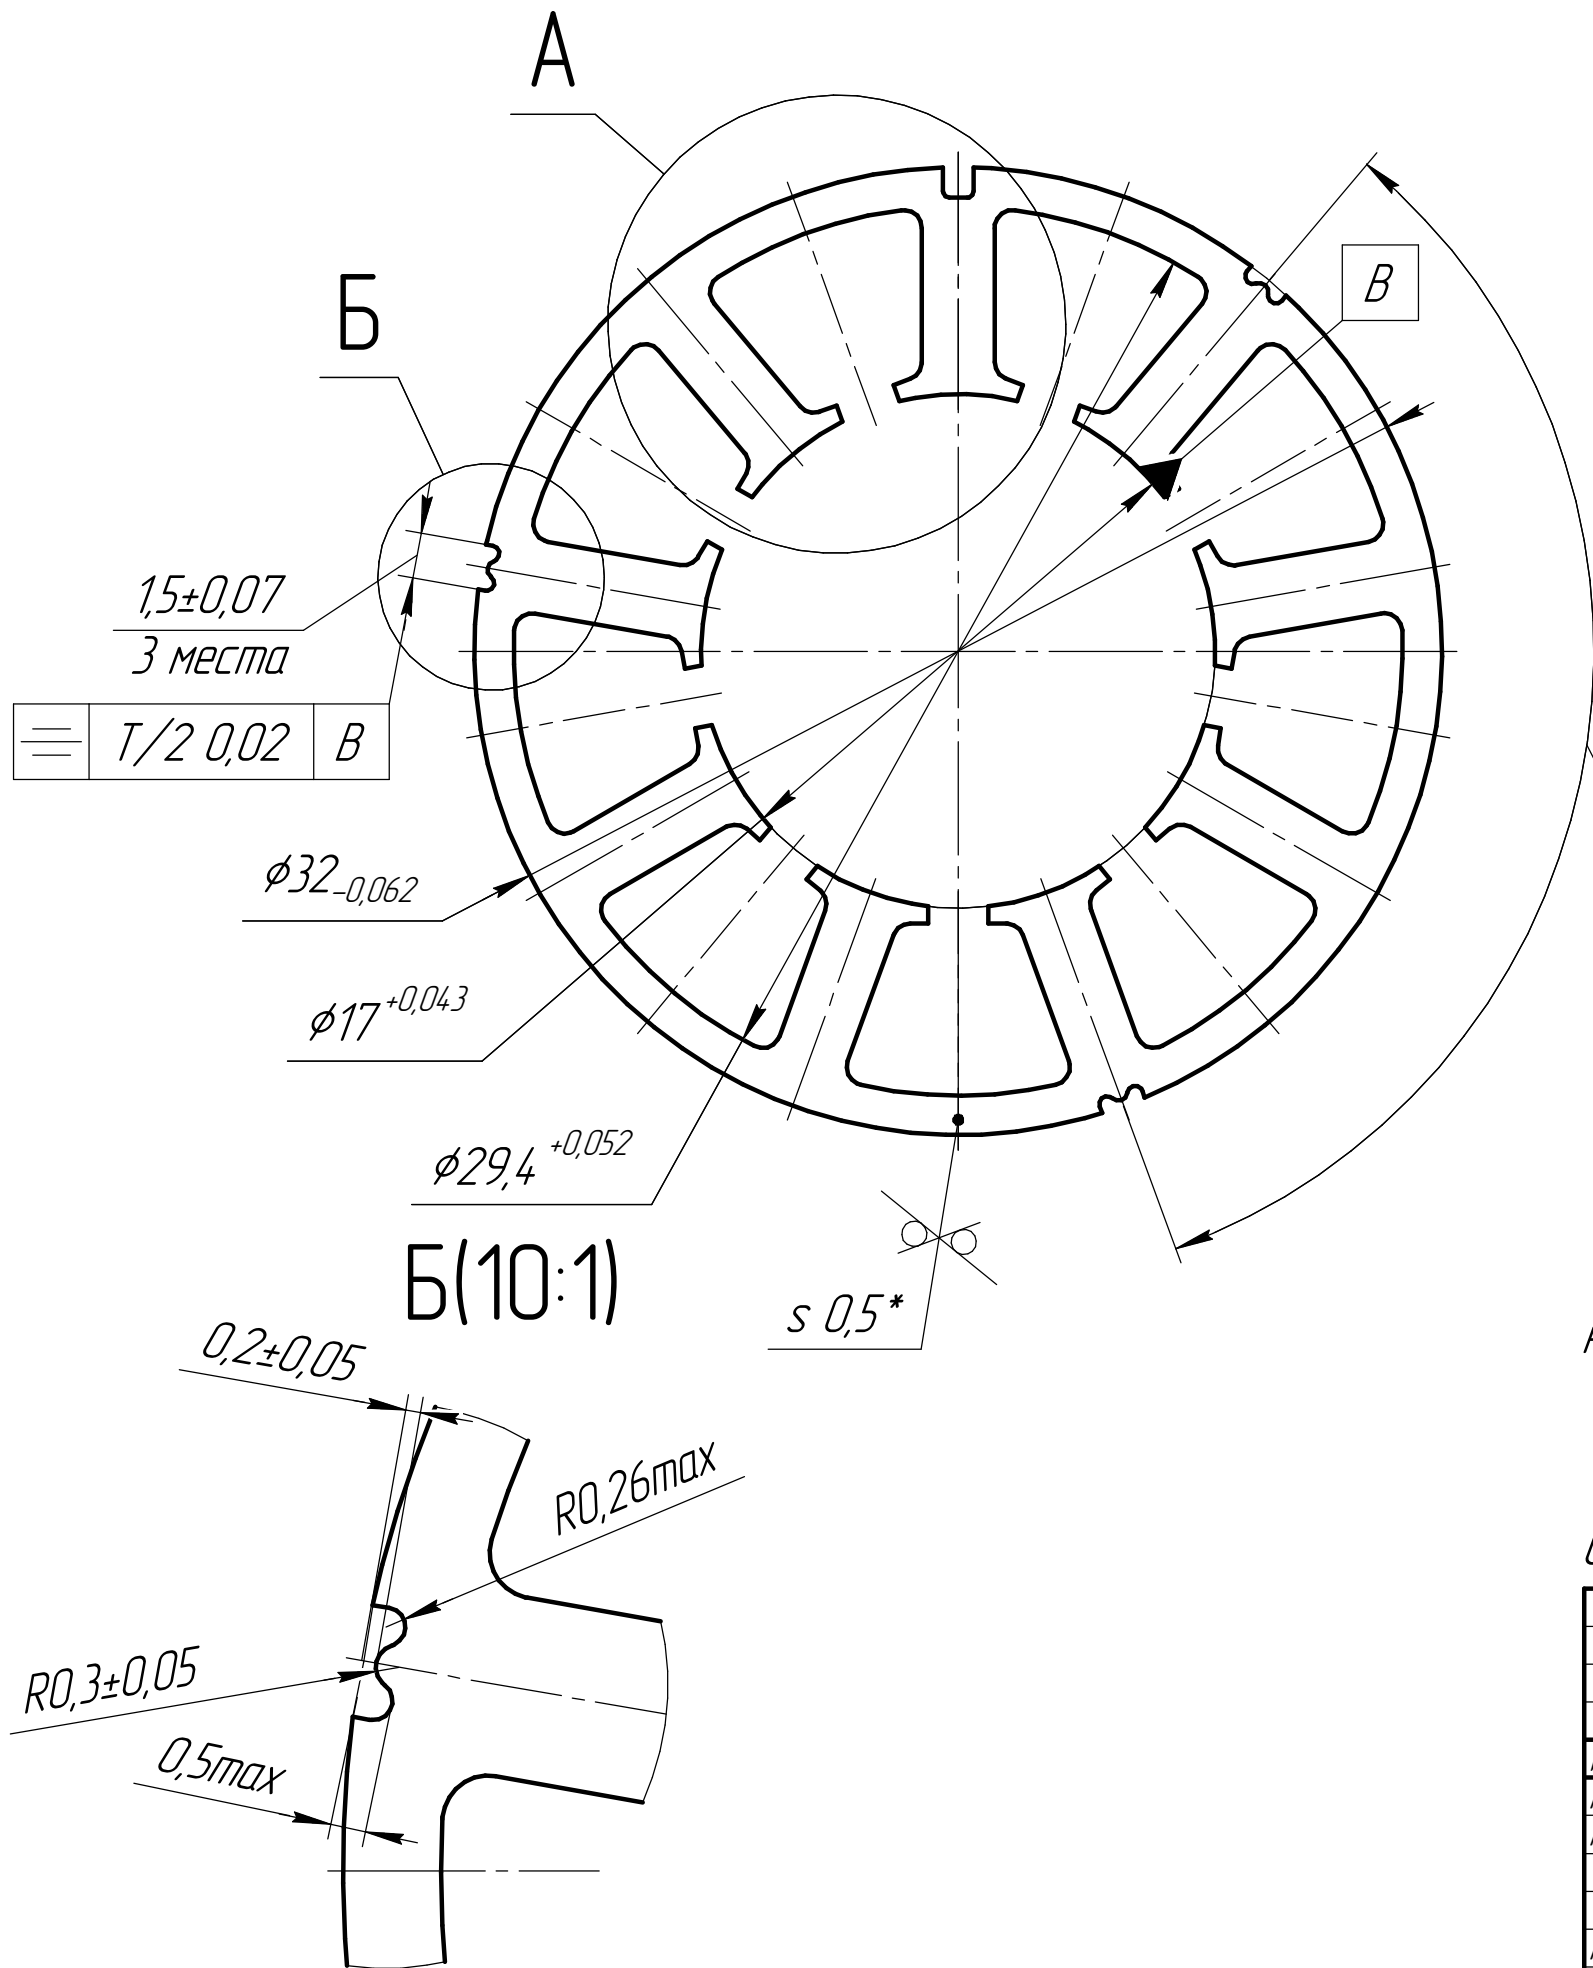

- 1 * Размер для справок.
2 Угловое отклонение оси симметрии зубцов Г от номинального положения в пределах допуска на симметричность.
3 Неуказанные радиусы скругления 0,3 max мм.
4 Допускается величина заусенцев 0,01 max мм.
5 Материал-замениитель: сталь 0,5-П-1-ТО-ТШ1-2212, 0,5-П-1-ТО-ТШ1-2412 ГОСТ 21427.2-83.

АПТ5М1.200.121-01					Лист статора		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1,1 г	4:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Сталь 0,5-П-1-ТО-ТШ1-А-2312 ГОСТ 21427.2-83		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		