

119297, г. Москва, ул. Родниковая,  
д.7/3  
E-mail: namotka@namotka.com  
Web: www.namotka.com  
Тел.: +7 (495) 504-7283, +7 (499)  
730-9818



производство намоточного оборудования  
**МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ**

119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, ворота №3,  
тел.: +7(495)504-7283, +7(495)502-33-94, факс: +7(495)181-5134,  
тел.: +7(499)730-9906, +7(499)730-9818, +7(499)730-9819

namotka@namotka.ru  
http://www.namotka.com

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СТАНКА ДЛЯ ТОРОИДАЛЬНОЙ НАМОТКИ

- 1 Фамилия, имя, отчество
- 2 Наименование компании
- 3 Код города и телефон
- 4 Указать наличие межслоевой и межобмоточной изоляции, размеры изоляции (ширина, толщина, материал ленты)
- 5 Указать марку провода
- 6 Указать количество одновременно наматываемых проводов
- 7 Заполните таблицу согласно рисункам. Размеры указывать без учета окончательной изоляции.

*Андреев Г.У.*  
*ЗАО «Красноярский завод им. С.А. Зверева»*  
*ЭТВ-2*  
*1*

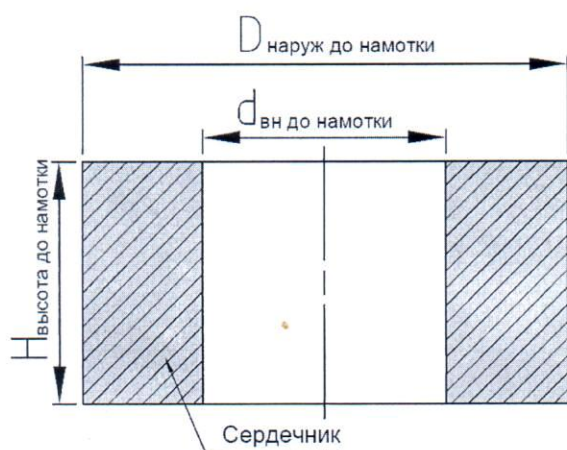


Рисунок 1. Сердечник до намотки

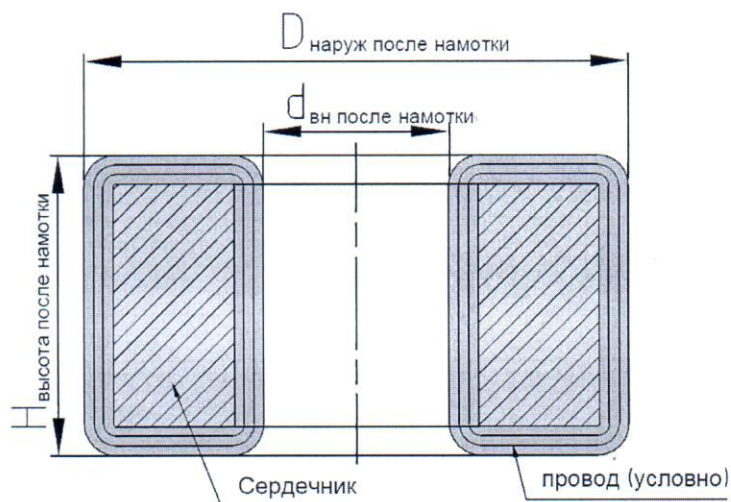


Рисунок 2. Сердечник после намотки

Сердечник №1	Вес, кг (если известно)									
	$d_{вн}$ до нам, мм	$D_{нар}$ до нам, мм	$H_{до}$ нам, мм	$d_{вн}$ после нам, мм	$D_{нар}$ после нам, мм	$h_{после}$ нам, мм	$d$ провода, мм	Кол-во витков	$L$ провода, мм	Кол-во проводов
1обм	14,1	21,9	18,6	—	—	—	0,1	370	—	1
2обм	—	—	—	min 7	max 25,5	max 21	0,063	4700	—	1
3обм										

Сердечник №2		Вес, кг (если известно)								
	$d_{вн}$ до нам, мм	$D_{нар}$ до нам, мм	$H_{до}$ нам, мм	$d_{вн}$ после нам, мм	$D_{нар}$ после нам, мм	$h_{после}$ нам, мм	$d$ провода	Кол-во витков	$L$ провода, мм	Кол-во проводов
1обм	13,6	22,4	9,6 max	—	—	—	0,063	600	—	1
2обм	—	—	—	min 4	max 26	max 15	0,063	6000	—	1
3обм										

Сердечник №3		Вес, кг (если известно)								
	$d_{вн}$ до нам, мм	$D_{нар}$ до нам, мм	$H_{до}$ нам, мм	$d_{вн}$ после нам, мм	$D_{нар}$ после нам, мм	$h_{после}$ нам, мм	$d$ провода, мм	Кол-во витков	$L$ провода, мм	Кол-во проводов
1обм	18	30,9	18,6	min 16	max 33	—	0,4	260	—	1
2обм	—	—	—	min 12	max 34,5	—	0,08	4680	—	1
3обм	—	—	—	min 8	max 35,5	24	0,063	120	—	1

Сердечник №4		Вес, кг (если известно)								
	$d_{вн}$ до нам	$D_{нар}$ до нам	$H_{до}$ нам	$d_{вн}$ после нам	$D_{нар}$ после нам	$h_{после}$ нам	$d$ провода	Кол-во витков	$L$ провода, мм	Кол-во проводов
1обм										
2обм										
3обм										

Сердечник №5		Вес, кг (если известно)								
	$d_{вн}$ до нам	$D_{нар}$ до нам	$H_{до}$ нам	$d_{вн}$ после нам	$D_{нар}$ после нам	$h_{после}$ нам	$d$ провода	Кол-во витков	$L$ провода, мм	Кол-во проводов
1обм										
2обм										
3обм										